



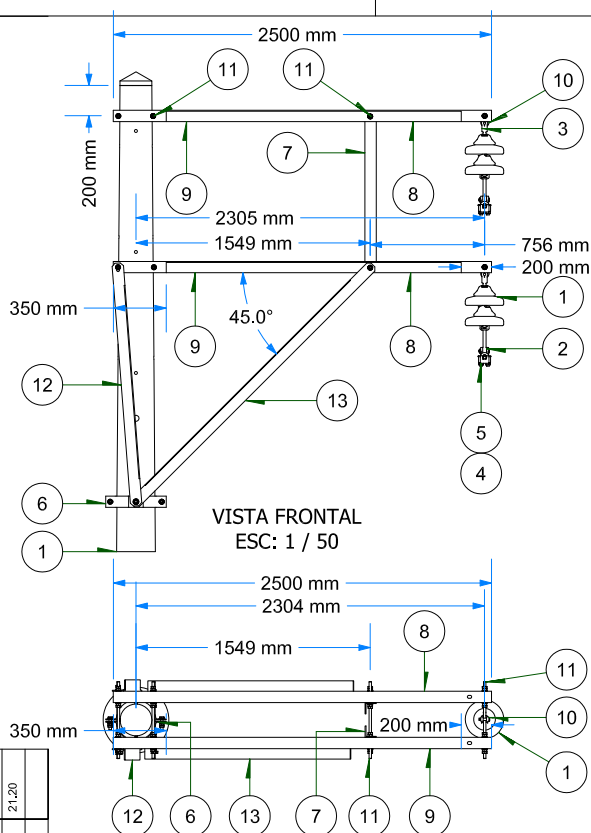


VISTA FRONTAL  
ESC: 1 / 50

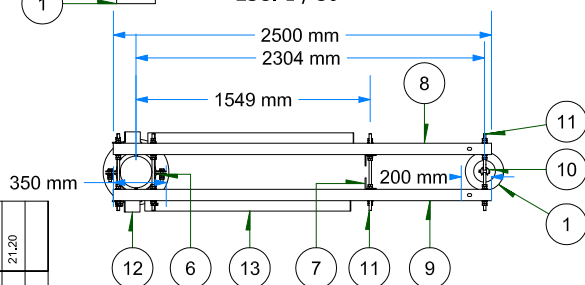


VISTA DE PLANTA  
ESC: 1 / 50

| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR                 | VANO       |
|--------|--------------|---------------------------|------------|
|        | TIPO         | TIPO                      | MÁXIMO (m) |
| ABBV7  | 64x64x6.4mm. | ≤AAAC-70 mm <sup>2</sup>  | 247        |
| ABBV7  | 75x75x6.4mm. | ≥AAAC-120 mm <sup>2</sup> | 522        |


**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

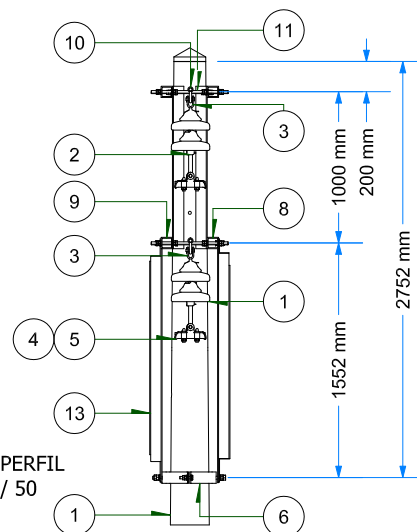

VISTA DE PERFIL  
ESC: 1 / 50

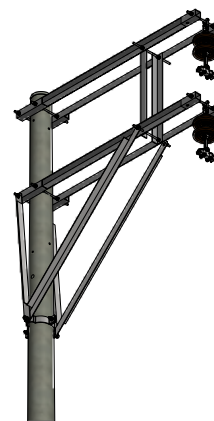

VISTA ISOMETRICA  
ESC: 1 / 75

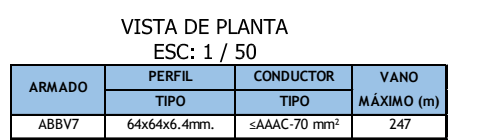

**VISTA DE PLANTA**  
ESC: 1 / 50

| ARMADO | PERFIL       | CONDUCTOR     | VANO       |
|--------|--------------|---------------|------------|
|        | TIPO         | TIPO          | MÁXIMO (m) |
| ABBV7  | 64x64x6.4mm. | ≤AAAC-70 mm²  | 247        |
| ABBV7  | 75x75x6.4mm. | ≥AAAC-120 mm² | 522        |



**VISTA ISOMETRICA**  
ESC: 1 / 75

**NOTA:** Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

| VER: 02           |                   | TENSIÓN:          |                   | MODIFICADO:       |                   | GPN               |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VER:              | 02                | VER:              | 02                | VER:              | 02                | VER:              | 02                |
| ELABORADO:        | JLR               | ELABORADO:        | JLR               | ELABORADO:        | JLR               | ELABORADO:        | JLR               |
| REVISADO:         | JUD               | REVISADO:         | JUD               | REVISADO:         | JUD               | REVISADO:         | JUD               |
| APROBADO:         | SCN               | APROBADO:         | SCN               | APROBADO:         | SCN               | APROBADO:         | SCN               |
| 10 kV - 13.2 kV   | MT                | 10 kV - 13.2 kV   | MT                | 10 kV - 13.2 kV   | MT                | 10 kV - 13.2 kV   | MT                |
| CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          | CONCRETO          |
| MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) | MT-ABBV7-10 (CAD) |

| ITEM | COD. ELSE  | SICODI | DESCRIPCIÓN                                                                                         | UND. | CANT. |
|------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1    | I-LP070101 | ASS01  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION 52-3                                                          | und. | 4     |
| 2    | I-LP140301 | AXA04  | ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO                                                                       | und. | 2     |
| 3    | I-LP140601 | AXA02  | ADAPTADOR HORQUILLA BOLA                                                                            | und. | 2     |
| 4    | I-LP150701 | CXX09  | CINTA PLANA DE ARMAR DE ALUMINIO                                                                    | und. | 2     |
| 5    | I-LP151101 | AXG07  | GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO PARA CONDUCTORES ENTRE 16 mm² - 95 mm² DE 45 kN                     | und. | 2     |
| 6    | I-LP180237 | PAA07  | ABRAZADERA TIPO CAS DOBLE DE 75 mm, E=6,4 mm, D=250 mm C/4P/4T/4C/8A/4AP                            | und. | 1     |
| 7    | I-LP181012 | PCB14  | PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x1075 mm., E=6,4mm                                     | und. | 2     |
| 8    | I-LP181031 | PCF03  | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm IZQUIERDA | und. | 2     |
| 9    | I-LP181032 | PCF03  | CRUCETA DE PERFIL ANGULAR DE FIERRO GALVANIZADO DE 75x75x2500 mm, E=6,4 mm, 1 DADO 200 mm DERECHA   | und. | 2     |
| 10   | I-LP181202 | AXA01  | GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD                                        | und. | 2     |
| 11   | I-LP181807 | FPD06  | PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=77kN C/2T/2C/4A/2AP                                         | und. | 8     |
| 12   | I-LP182321 | PCB14  | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x1610 mm. E=6,4 mm.                                          | und. | 2     |
| 13   | I-LP182323 | PCB14  | RIOSTRA DE PERFIL ANGULAR DE F°G° 75x75x2245 mm. E=6,4 mm.                                          | und. | 2     |
| 14   | I-LP010108 | PPC25  | POSTE DE CONCRETO ARMADO 15/500/210/435 (ó SEGUN REQ.)                                              | und. | 1     |
| IT   | COD. ELSE  | SICODI | DESCRIPCIÓN                                                                                         | UND. | CANT. |

LAMINA:

12

**ARMADOS MONOFÁSICOS (BIFILARES) EN BANDERA TIPO VERTICAL DE MEDIA TENSION**  
**ABBV**  
**(30°-60°)**