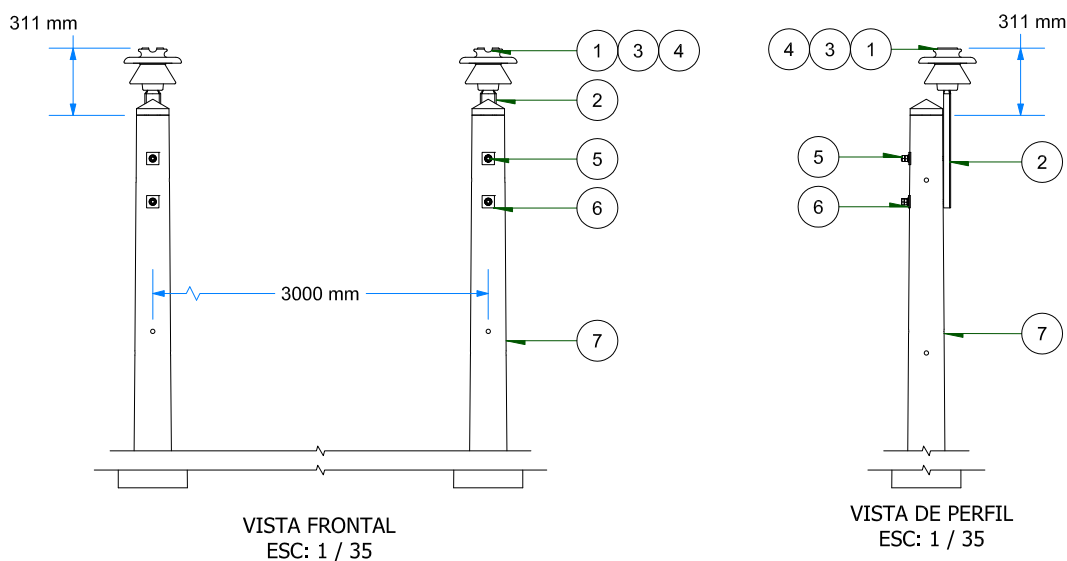


VISTA DE PLANTA

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD1	-	≤AAAC-70 mm ²	548
ABD1	-	≥AAAC-120 mm ²	411

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-LP130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
3	I-LP150404	CXP18	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1371 mm, 11 HILOS PARA CONDUCTOR DE AL 70 mm²	und.	2
4	I-LP150901	FXC01	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
5	I-LP182014	FPM12	PERNO MAQUINADO L= 203 mm, D= 16 mm C/T/C/2A/AP	und.	4
6	I-LP182102	FAC02	ARANDELA CUADRADA CURVA DE 57 x 57 x 5 mm, D= 17.5 mm	und.	2
7	I-LP010103	PPC15	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/200/150/320 (ó SEGUN REQ.)	und.	2
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

1

ARMADOS MONOFASICOS (BIFILARES) TIPO DUO DE MEDIA TENSION
ABD
(0°-5°)