




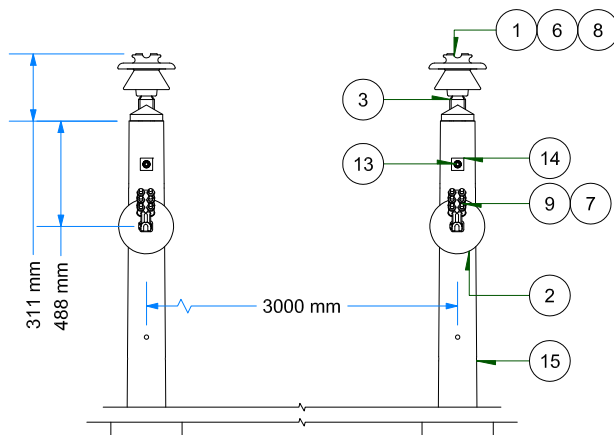


VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

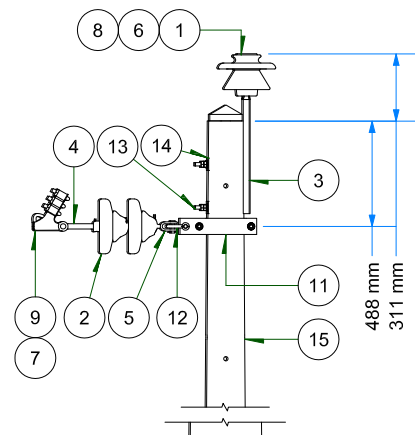

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35

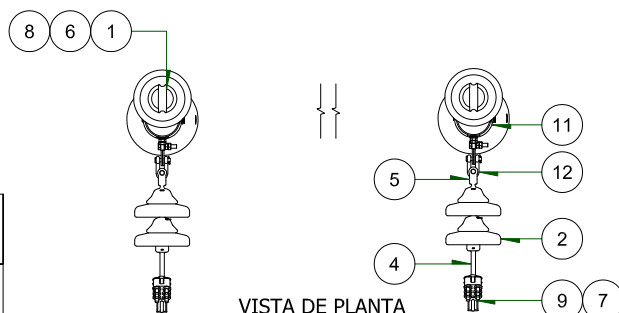

VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

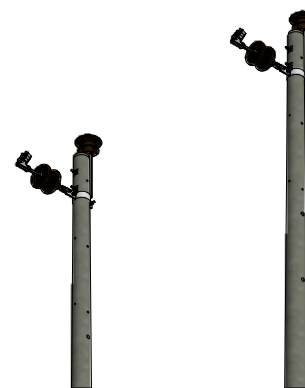

VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
ABD4	-	≤AAAC-70 mm²	833
ABD4	-	≥AAAC-120 mm²	627

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

VER: 02	10 KV - 13.2 KV	MODIFICADO:	GRN
ELABORADO:	MT	PESO FERRETERIA (Kg):	22.922
REVISADO:	CONCRETO	PESO AISLADORES (Kg):	35.10
APROBADO:	MT-ABD4-10 (CAD)		
DISEÑO:	JLGR	CODIGO TIPO:	MT
ELABORADO:	JUD	ESTRUCTURA:	CONCRETO
REVISADO:	SON	ARCHIVO:	MT-ABD4-10 (CAD)
APROBADO:			
DISEÑO:			
CODIGO NIF:			
CODIGO SID ELSE:			
CODIGO MINEM:			
IT	COD. ELSE	SICODI	