
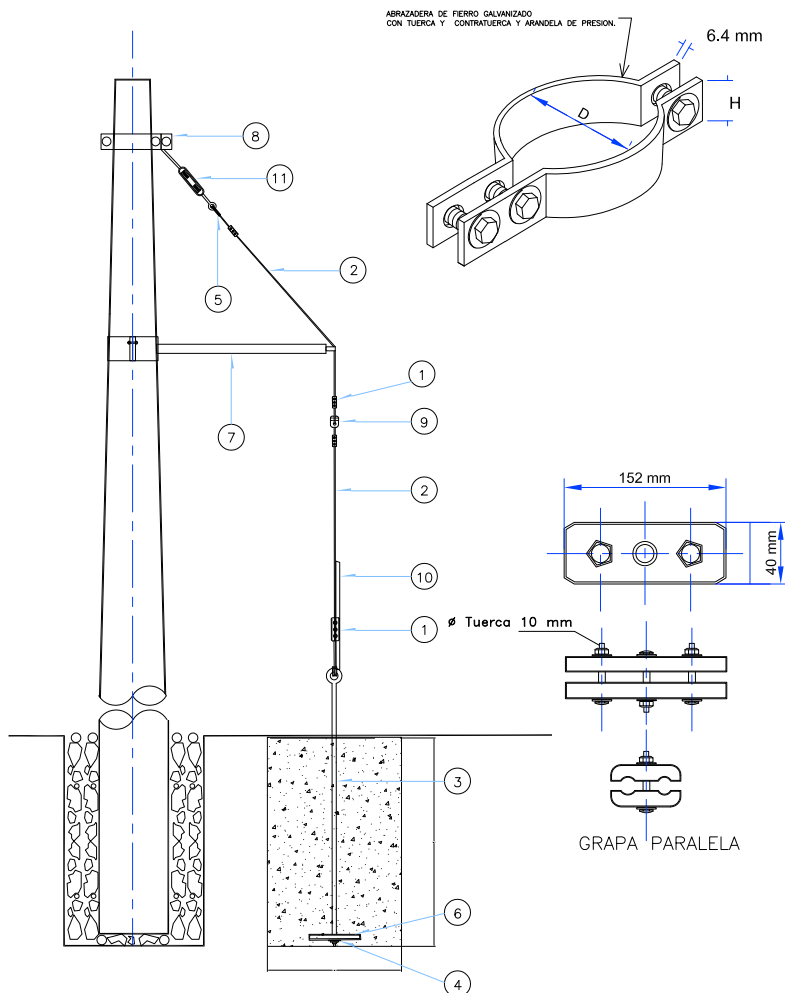






1	I-LP150301	RXG02	GRAPA PARALELA DE A°G° DE TRES PERNOS D=10,0mm	und.	4
2	I-LP160102	CDA02	CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN D=10,0mm.	m.	15
3	I-LP190106	RVV05	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L=2400mm. D=19mm.	und.	1
4	I-LP190201	FAC10	ARANDELA CUADRADA DE L=102x102mm. E=6,4mm, DIÁMETRO DE AGUJERO=19 mm	und.	1
5	I-LP190501	RXC01	GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO D=10.0mm.	und.	1
6	I-LP190701	FXP01	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 400mm X 400mm E=6,4mm.	und.	1
7	I-LP190909	RXX06	APOYO ABRAZADERA PARA CONTRAPUNTA L= 1200mm. E=6mm. D=190mm.	und.	1
8	I-LP191115	RXA01	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=175 mm. E=6,4mm. L=330mm. H=75mm. C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
9	I-LP191203	ATS04	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE 54-4	und.	1
10	I-LP191402	RXX02	CANAleta GUARDACABLE L= 2400mm, E= 1,3 mm	und.	1
11	I-LP191503	FXX11	TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 300x19,0mm DE DIAMETRO	und.	1

LAMINA:									
2	ELABORADO:	JLGR	OCT-2015	TENSION:	10 kV - 13.2 kV	MODIFICADO:	GPV		
	EN	ARC	REVISADO:	JLD	CONCRETO	PESO FERRTERIA (kg):			
	CODIGO NIF:	ARC	APROBADO:	SCN	MT-ARC-10	PESO ASLAORES (kg):			
	CODIGO NIF ELSE:	RI-ARV	APROBADO:	SCN	ARCHIVO:				
	CODIGO MINEV:								

LAMINA:
2

ARMADOS DE RETENIDA DE MEDIA TENSION RET-MT