

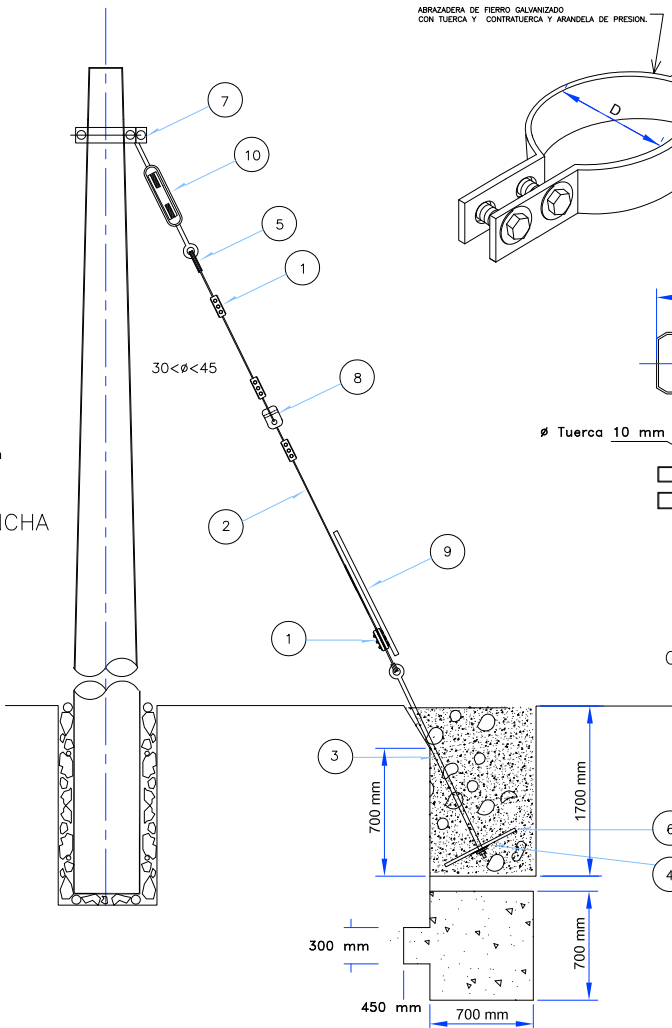


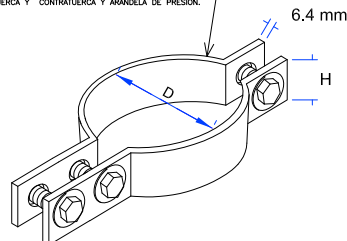

TEMPLADOR

DETALLE DE LA PLANCHA

GUARDACABOS

ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO
CON TUERCA Y CONTRATUERCA Y ARANDELA DE PRESION.

GRAPA PARALELA

VER: 02	VERSION:	ELABORADO:	ELSE	DISEÑO:
OCT-2015	JLGR	EN	EN	CODIGO NIF:
NOV-2015	JUD	ARS	ARS	CODIGO SID ELSE:
NOV-2015	SCN	RIARA	RIARA	CODIGO MINEI:
MODIFICADO:	MODIFICADO:	PESO FERRETERIA (kg):	MODIFICADO:	MODIFICADO:
MT	MT	CONCRETO	MT-ARS-13.2	MT-ARS-13.2
10 KV - 13.2 KV	10 KV - 13.2 KV	PESO AISLADORES (kg):	10 KV - 13.2 KV	10 KV - 13.2 KV
GPB	GPB	GPB	GPB	GPB

1	I-LP150301	RXG02	GRAPA PARALELA DE A"G" DE TRES PERNOS D=10,0mm	und.	4
2	I-LP160102	CDA02	CABLE DE ACERO DE GRADO SIEMENS MARTIN D=10,0mm.	m.	15
3	I-LP190103	RVV04	VARILLA DE ANCLAJE CON OJAL L=2400mm. D=16mm.	und.	1
4	I-LP190201	FAC10	ARANDELA CUADRADA DE L=102x102mm. E=6,4mm, DIÁMETRO DE AGUJERO=19 mm	und.	1
5	I-LP190501	RXC01	GUARDACABO DE ACERO GALVANIZADO D=10,0mm.	und.	1
6	I-LP190701	FXP01	PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO 400mm X 400mm E=6,4mm.	und.	1
7	I-LP191115	RXA01	ABRAZADERA PARA SOPORTE DE RETENIDA, D=175 mm. E=6,4mm. L=330mm. H=75mm. C/3P/3T/3C/6A/3AP	und.	1
8	I-LP191203	ATS04	AISLADOR DE TRACCION TIPO NUEZ CLASE 54-4	und.	1
9	I-LP191402	RXX02	CANAleta GUARDACABLE L= 2400mm, E= 1,3 mm	und.	1
10	I-LP191503	FXX11	TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO PARA RETENIDA DE 300x19,0mm DE DIAMETRO	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

1
**ARMADOS DE RETENIDA DE MEDIA TENSION
RET-MT**