




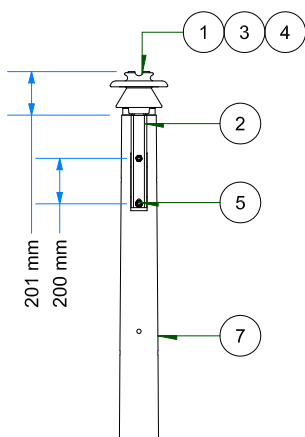

VISTA FRONTAL
ESC: 1 / 35

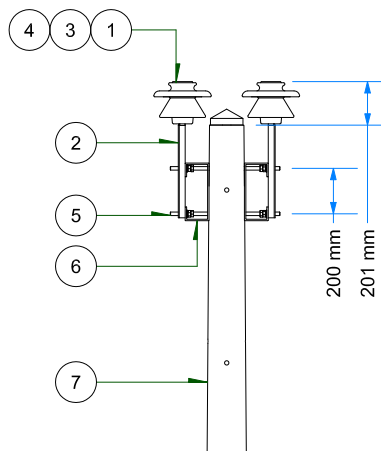

VISTA DE PERFIL
ESC: 1 / 35



VISTA DE PLANTA
ESC: 1 / 35

ARMADO	PERFIL	CONDUCTOR	VANO
	TIPO	TIPO	MÁXIMO (m)
AU2	-	≤AAAC-70 mm²	597
AU2	-	≥AAAC-120 mm²	411



VISTA ISOMETRICA
ESC: 1 / 75

NOTA: Los vanos máximos indicados son referenciales. Los soportes y armados serán calculados en función al tipo de terreno y características de la zona del proyecto, cumpliendo con las DMS.

1	I-LP060201	APS03	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-2	und.	2
2	I-LP130102	AXC06	ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP	und.	2
3	I-LP150402	CXP12	VARILLA DE ARMAR PREFORMADA SIMPLE DE AL DE 1117 mm, 8 HILOS,PARA CONDUCTOR DE AL 35 mm²	und.	2
4	I-LP150901	CXX05	ALAMBRE DE AMARRE DE ALUMINIO DE 10 mm²	m.	5
5	I-LP181806	FPD06	PERNO DOBLE ARMADO 16 mm, L= 508 mm, CR=55kN C/2T/2C/4A/2AP	und.	2
6	I-LP182501	AXP30	SOPORTE SEPARADOR PARA ESPIGA DE VERTICE L=110 mm.	und.	2
7	I-LP010104	PPC16	POSTE DE CONCRETO ARMADO 12/300/160/330 (ó SEGUN REQ.)	und.	1
IT	COD. ELSE	SICODI	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.

LAMINA:

2

ARMADOS MONOFASICOS (UNIFILARES) DE MEDIA TENSION
AU
(5°-15°)